


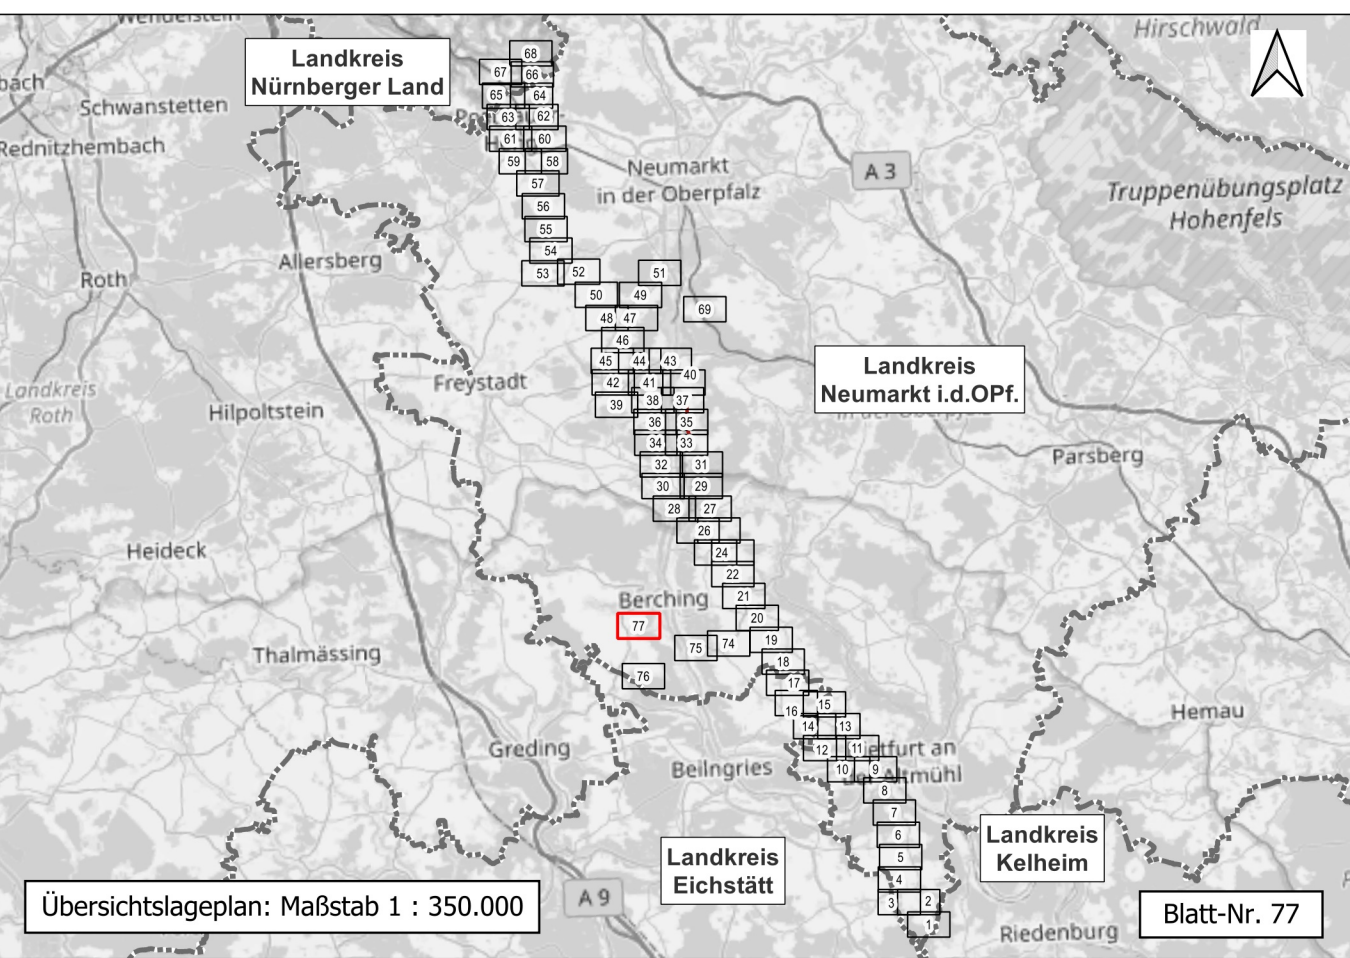

Die Blattsnitte 70, 71, 72, 73, 78 und 79 liegen außerhalb des Trassenausschnittes. Sie werden in dieser Übersicht nicht dargestellt.

Legende (ergänzende Legende siehe Blatt 80)

Abgrenzungen

- Untersuchungsraum
- Grenze Landkreis
- Grenze Gemeinde
- Flurstück mit Nummer

Technische Planung

- Planung B171 (380-kV TenneT, Neubau)
 - Trassenachse (Freileitung)
 - Trassenachse (Erdkabel)
 - Mast mit Mastnummer (rot)
 - Schutzstreifen Neubau
 - Kabelübergangsanlage
 - Objektschutzstreifen
 - Grünstreifen
 - Baumfallkurve
 - Waldüberspannung
- Rückbau B52 (220-kV TenneT Bestand)
 - Trassenachse Rückbau
 - Mast mit Mastnummer (schwarz)
 - Schutzstreifen Bestand entfallend

Bestand 110 kV-Leitungen

- (Neubeseilungen nach Abschluss der Bautätigkeiten und Provisorienmaßnahmen)
 - Trassenachse mit Leitungsbezeichnung
 - Schutzstreifen Bestand
 - Mast mit Mastnummer (schwarz, M.)

Bauflächen Neubau, Rückbau und Neubeseilungen

- Arbeitsfläche, Ankerfläche, Baueinsatzkabel, Gerüst, Provisorium, Seilzugfläche, Wasserhaltung, Zuwegung

Nr.	Art der Änderung	Datum: Zeichen

Unterlage zum Planfeststellungsverfahren

Vorhabensträger: TenneT TSO GmbH Bernecker Straße 70 D-95448 Bayreuth			
Ersteller: bearbeitet: Cáceres 30.06.2025 gezeichnet: Mitscherling 30.06.2025 geprüft: List 30.06.2025		IHB GmbH Paracelsusstraße 23 06114 Halle (Saale) Tel.: 0345/6820422 	
Vorhaben: Raltersalch – Ludersheim – Sittling – Altheim 380-kV-Ersatzneubauprojekt LtG-Abschnitt B-Nord Sittling – Ludersheim_West (LH-08-B171) einschließlich Rückbau der Bestandsleitung BBP/G Vorhaben Nr. 41 Abschnitt B-Nord			
Unterlage: Landschaftspflegerischer Begleitplan Detailpläne Maßnahmen Vermeidung, Minderung und Kompensation			
Unterlage: 8.4.2 / Blatt 77			
Maßstab: 1 : 2.000			
Blattgröße: 1189x594			
Aufgestellt, Bayreuth, den 27.11.2024			
gez. I.V. Andreas Junginger		gez. I.V. Julia Gotzler	
© GeoBasis-DE / BKG (2024)			